


Biztonsági övezet terjedelme:
1/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint:
Műszaki leírásban részletezettek szerint.



Gázvezeték keresztezés
"A_G-A_G" metszet szerint

É:I. sz. KVS00 3ák. KZV kábelhálózati
elosztó szekrény

2m-re az oszloptól (szekrény közepe)

É:3m rúdföldelés

É:1db 160A-es függőleges bizt. sor

É:sintakaró 3db 50mm

É:tulajdoni és üzemeltetési határ:

K1 csatlakozó földkábel elosztóban lévő

bemenő kapcsai

K1 csatlakozó földkábel kiépítése nem része

a dokumentációnak

Meglévő gázvezeték védelembe

helyezés 2m szakaszban a tervezett

kandeláber mellett

É:DIETZEL UNIVOLT KSHR

160/150 RT pattintható

v.cső

Gázvezeték megközelítés
közút metszet szerint

8707 sz. út keresztezés földkábelrel a 24+631,2
km szelvényben, megközelítés földkábelrel a
24+625,7-24+640,5km szelvények között
a PGW-178/2025_KZV/KM sz. rajz szerint
átfúrással

É:2 sz. Konstrual ACO-600 kandeláber
alapvasalattal+betonalappal
É:Konstrual ACK-210/1 lámpakar
É:TECEO S 740 54,5W 5369 850mA 7610 lm
ÉV bekötés É:3m rúdföldelés

A pontos nyomvonalat a PGW-178/2025_KZV sz. nyomvonalrajz
tartalmazza. A főút burkolata alatt fúrással alakítandó ki az
érintett kábelszakasz. A kivitelezést a többi szakági
tervdokumentáció alapján történő munkavégzés összehangolásával
kell végezni! A kábelek megkülönböztető jelöléséről a teljes
nyomvonalon és a bekötéseknél gondoskodni kell! A beruházás
kapcsán a végleges terepszintek egyeztetése szükséges!

A feltüntetett meglévő lámpatestek az Önkormányzat által
rendelkezésre bocsátott közvilágítás korszerűsítési tervből lettek
kigyűjtve, illetve a helyszínen látottak kerültek figyelembevételre Az
ebből eredő esetleges téves következtetésekért a tervező semmilyen
felelősséget nem vállal!

kábelleltár						Kábel- jelző db száma	(nyomv. hossz)	(teljes. hossz)	nem a terv része
(Kábel jele)	A kábel indítási és érzékelési végpontja	Kábel típusa	Vezető kereszt- metszet	Kábelszerelvények:	Fektetést végezte				
K1	68 Sz. előtti BB 10-1350 - 68 Sz. előtti BB 10-1350 oszlop melletti KVS	0,6/1kV NAYY-J	4x25mm ²	Végelz. 1kV beltéri 6x4- 35mm ² / 2 klt.		2	2	15	
K2	68 Sz. előtti BB 10-1350 oszlop melletti KVS - 1 sz. kandeláber	0,6/1kV NAYY-J	4x16mm ²	Végelz. 1kV beltéri 6x4- 35mm ² / 2 klt.		5	14,3	20	
K3	68 Sz. előtti BB 10-1350 oszlop melletti KVS - 2 sz. kandeláber	0,6/1kV NAYY-J	4x16mm ²	Végelz. 1kV beltéri 6x4- 35mm ² / 2 klt.		6	16,3	23	
Össz:						13	32,6	58	


A meglévő E.ON oszlopokon
Schreder Teceo 75W lámpatest található.

É:1 sz. Konstrual ACO-600 kandeláber
alapvasalattal+betonalappal
É:Konstrual ACK-110/1 lámpakar
É:TECEO S 740 54,5W 5369
850mA 7610 lm
ÉV bekötés
É:3m rúdföldelés

Fúrás fogadó gödör 1mx1,5mx1,6m (SZxHxM)
az útburkolat szélénél padkában/földárokban
Vízvezeték feltárás, beazonosítás szükséges

Fúrás indító gödör 1mx1,5mx1,6m (SZxHxM)
az útburkolat szélétől kb. 0,8m
padkában/földárokban
Gázvezeték feltárása, beazonosítása
szükséges

É: Ø63mm
KPE védőcső 2+16,4+14,8m
teljes nyomvonalon

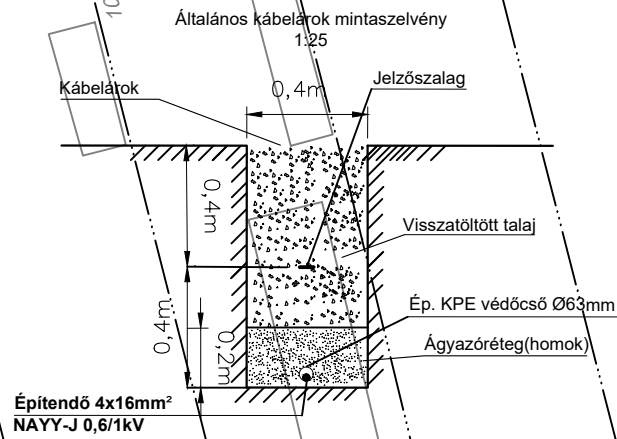

Érintésvédelem: 0,4kV-on nullázás:TN

Jelmagyarázat

-----	Építendő 0,4kV közvilágítási földkábel
== == == ==	Építendő védőcső
----- KIF -----	Meglévő 0,4kV-os csatlakozó légkábel
----- KIF -----	Meglévő 0,4kV-os szabadvezeték
----- KIF -----	Meglévő 0,4kV-os földkábel
----- T _o _MT -----	Meglévő távközlési alépítmény (T-com)
----- T _i _MT -----	Meglévő távközlési légkábel (T-com)
----- T_MT -----	Meglévő távközlési földkábel (T-com)
----- V _t -----	Meglévő vízvezeték (elosztó)
----- V -----	Meglévő vízvezeték (bekötő)
----- SZ _{ny} -----	Meglévő szennyvíz vezeték (települési nyomás alatti)
----- SZ -----	Meglévő szennyvíz vezeték (települési gyűjtő)
----- SZ -----	Meglévő szennyvíz vezeték (bekötő)
----- G -----	Meglévő gázvezeték (elosztó)



Építendő kábelhálózati elosztószekrény



Építendő acélkandeláber



Építendő lámpatest

É:

M:

B:

Á:

Építendő

Meglévő

Bontandó

Áthelyezendő



Építendő rúdföldelés



Meglévő vb. oszlop/Meglévő faoszlop

Közmű érintettség:

- 0,4kV-os légkábel+légvezeték+oszlop érintettség (E.ON)
- Gázvezeték keresztezés, megközelítés (MVM Égáz)
- Szennyvíz vezeték megközelítés, keresztezés (Vasivíz)
- Vízvezeték megközelítés, keresztezés (Vasivíz)
- Távközlési földkábel megközelítés (T-com)
- Távközlési légkábel és oszlop megközelítés (T-com)
- A közműveket és bekötéseket kézi feltárással kell pontosítani!

Óvatos kézi földmunkavégzés szükséges szakfelügyelet mellett!

GPS koordináták:
BB 10-1350 sz. oszlop:
H: 47.20744531
Sz:16.61205819

A 2021-2025 ÉVEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN, ORSZÁGOS KÖZÚTHÁLÓZATON TÖRTÉNŐ
UNIÓS FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI MUNKÁK TERVEZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA
A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

Megrendelő:



Magyar Közút Nonprofit Zrt.

1024. Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Telefonszám: +36-1-819-9000
Fax: +36-1-819-9540
E-mail: kozut@kozut.hu ; info@kozut.hu

Tervezett lámpatípusok: TECEO S 5369 Flat glass Embellishment plate,
54.5 W 7610 lm
Zebra right 20 LEDs LED@850mA Driver@850mA NW 740
230V 1x00-36-981
DRIVER_SCHREDER_MODULAR_75W_300-1,000mA_220-
240V_DONGLE_C133 / Dim_0_10V 474742
Cikkszám:474742

A térkép adatai EOv rendszerben vannak és az EOMA alapszintre vonatkoznak.

Nyertes ajánlattevő :



UNITEF83 Műszaki Tervező és Fejlesztő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1119 Budapest, Bornemissza tér 12.
Tel.: 205-6330 Fax.: 205-6325
e-mail: unitef@unitef.hu www.unitef.hu

Elnök-vezérigazgató:	Vezérigazgató-helyettes:	Projektvezető:	Projektvezető helyettes:
Szórádi Róbert	Róna Tivadar	Berta József	Prohászka Zsolt
Utépítési szakág:	Vízépítési szakág:	Hídépítési szakág:	Környezetvédelmi szakág:
Hubert András	Encs Mihály	Taierling János	Endródi Péter

Tervezési szakasz:	8707 j. összekötő út Szombathely, Külső Pozsonyi út 66. buszmegállónál új kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése	Szakasz azonosító:
		NYD.32/04.

Szakasztervező:	UNITEF-SZALAMANDRA MÉRNÖKI IRODA KFT. 1119 Budapest, Bornemissza tér 12. Tel.: 205-3330 Fax.: 205-3331 E-mail: unitef@szalamandra.hu; http://www.szalamandra.hu	Tervszám:
		874-4

Szakaszfelelős:	Horváth Viktória	Ügyvezető:	Kenéz Attila
-----------------	------------------	------------	--------------

Szaktervező:	PA-GA-WATT Mérnöki Iroda Kft. 7352 Györe, Náray A. u. 5. Tel.:+3630/979 70 19 E-mail: pagawatt@pagawatt.hu
--------------	---

Felelős tervező:	Jogosultság:	Rajzoló:	Aláírás:
Papp Gábor	EN-VI-17-0601	Papp Gábor	

Tervfázis:	EGYESÍTETT ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERV
------------	---

Szakág:	KÖZVILÁGÍTÁS	Szakági jel:
		V
Részlet:	Helyszínrajz	Rajzszám:
		PGW-178/2025_KZV
		Lépték:
		1:500
		Dátum:
		2025. 10. 31.

Ez a terv a Tervező(k) szellemi terméke, amelynek védelmét jogszabály biztosítja.
A digitális változat a Tervező(k) által aláírt papíralapú tervdokumentáció tervazonos másolata.